CJ ↓ PLC ۲ ح

ą ΄Υ ۲

o

ᵒᵒ ƈ ¨ ̂̂̂ ɷ o ' o à o à o Â

¥ o

ضِ o ̗̗ ˇ
o ˫ o ˇ
´ ' à à à Â

¥o o

ч o ˇ ˜ ᴸ ~ˇ
´ ' à à à Â

ϒ o

ϒ ‰ o ˇ ϒ ‰ˇ ỉ ϶ ч'

ˇ Â ˇ ˆ ´ ĩ ~
Â

ᵒᵒ ƈ´ ϶ ɷ ' β ɢ ̗̗ à Â

ƀ		
̗̗	˷	˷
	˷	

₩ ⌠ ℃ Ս˘ ˆ ϒ ϒ Ѝ ℃ Δ Â

à

ض ο Ң Ս˘ غ ˘ Â

à

ϒ ˆ ´ Ї غ ˜ ۱ غ ο ˘ Â Â ϶ ϒ Â

Ω˝ ϶ ۱ ۱ˆ ˋ Ŗ ψ ڒ ۱ ˜ Â

ض ۱ Â Ѝ ڍ '

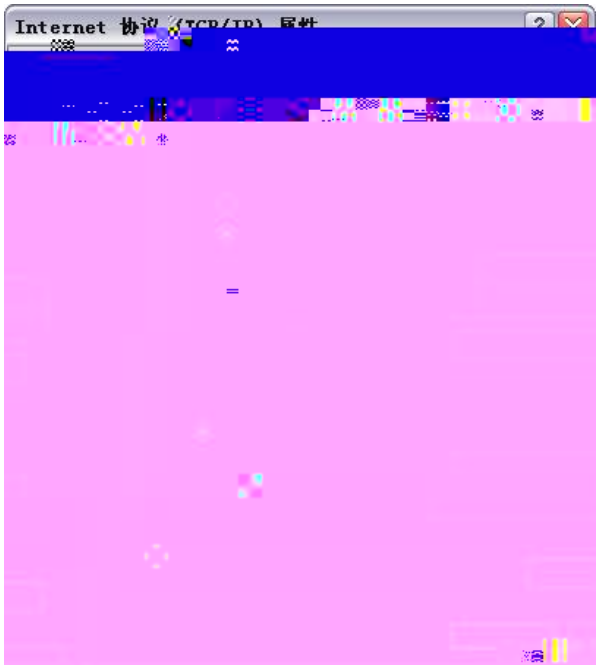

Й, ≈ ¨

U ˘ Й, ≈ ¨

Ḥ ¨ ∓ ∧ Â

¨ ⊩ Â

ɣ o ă ¨ ⊩ ɣ o ė ă Â

ɣ o ă ¨ ⊩ ɣ o ă Â

ɣ o ă

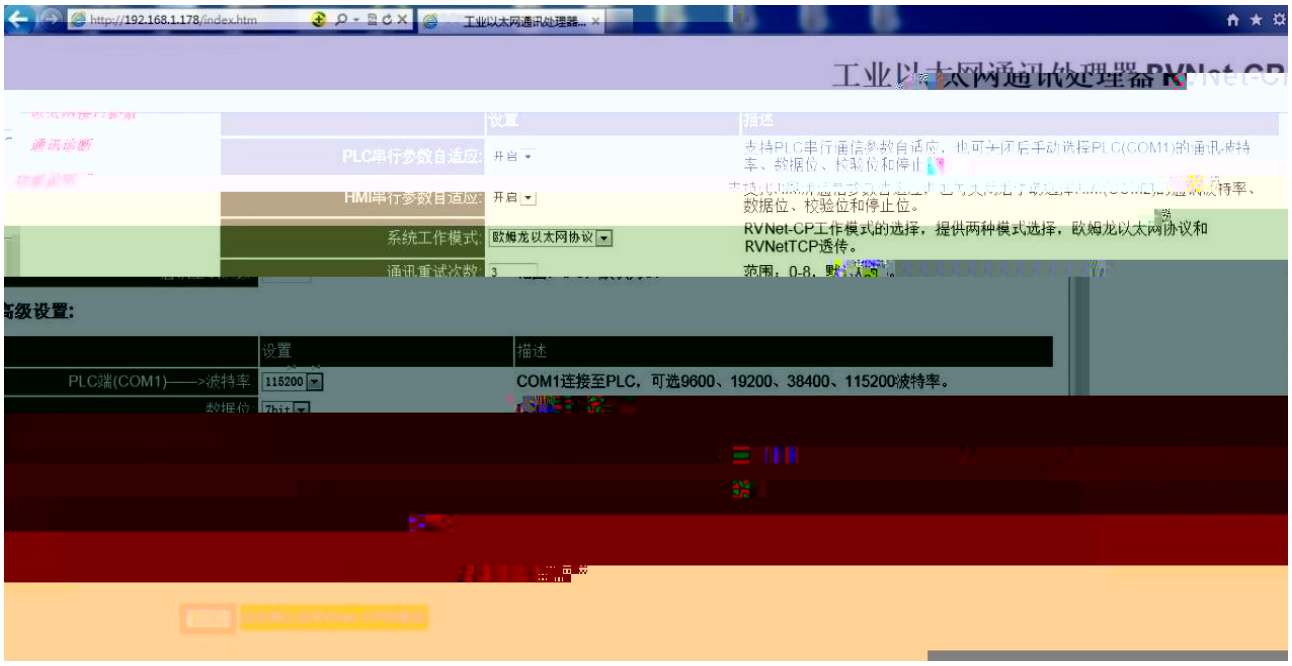

ɣ ă ' ч Ϙ ˘ Ϙ Ѝ Ь Ґ ˝ à
β à β à Ả β ˘ ¬ ≠ à β à β à Ả β Â

¬ ' ч ˝ ˘ Ϙ U ¬ ˘ ˝ ˆ
╠ Â

ɣ ă ' ч Ϙ ˘ Ϙ Ѝ Ь Ґ ˝ ˘ ¬
≠ à β à β à Ả β Â

ƀ ' ƀ ˘ γ ν ė ң ˘ ỉ Ţ
γ ν ỉ ˘ γ ν Â

' ΰ ˘ ч Â

à β à β à Ả β ' ă ˘ ɣ ă
ч Ϙ ˘ ă ҭ Â

à β à β à Ả β ' ă ˘ ɣ ă
ч Ϙ ˘ ă ҭ Â

ϒ ο ἄ

ضخي à غ ˜ ,

ϒ ¦ ἄ U ⅅρ ˇ β Ω¨ Â ﴾ ضخي ⌋ ضخي ~ ضخي ⌟

ϒ ο ἄ Ղ Â

ض ο ˜ ' ἄ ˜ ˇ p ġ ¥ο Ð Ţ ο ˜ Ḡ ₩ ˆ ⌋ ¥ο

˜˜ ч ˇ Â

' ч Ω ˇ ч Ω Â

ќ à ' ќ U˘ ⅅρ ˇ β Ω¨ Â

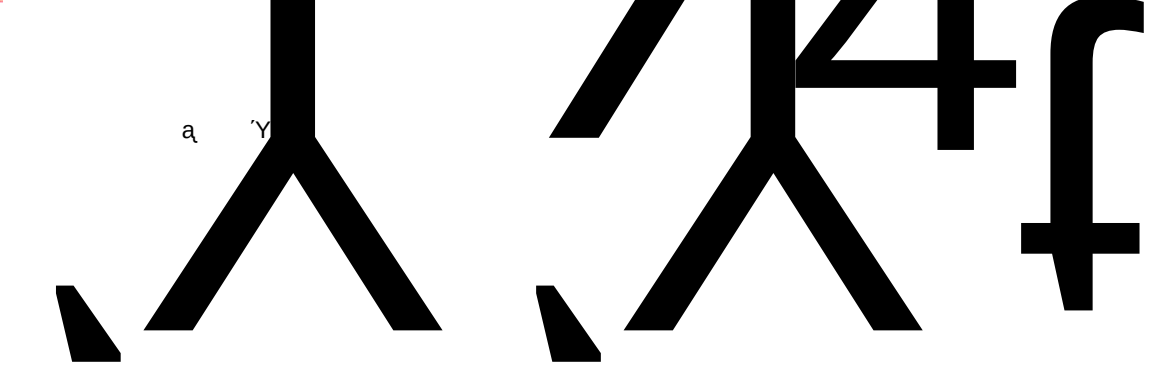

ṗ Ð ˆ ⁚ β Ð ˜ Â

Ð

Ð CX-Progarmmer˘ ˘ فهم فهم˘ Ɗρ ľ Ŀ

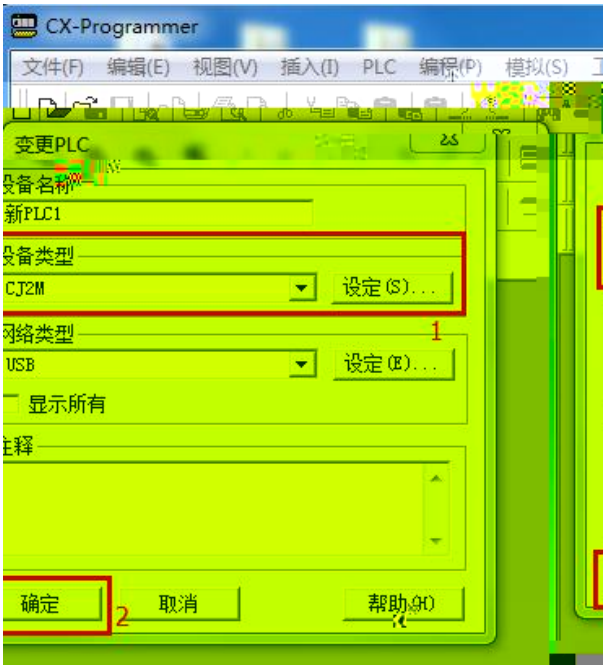

ضِ ۱ PLC Ţ ľ Ḥ Ŀ ’

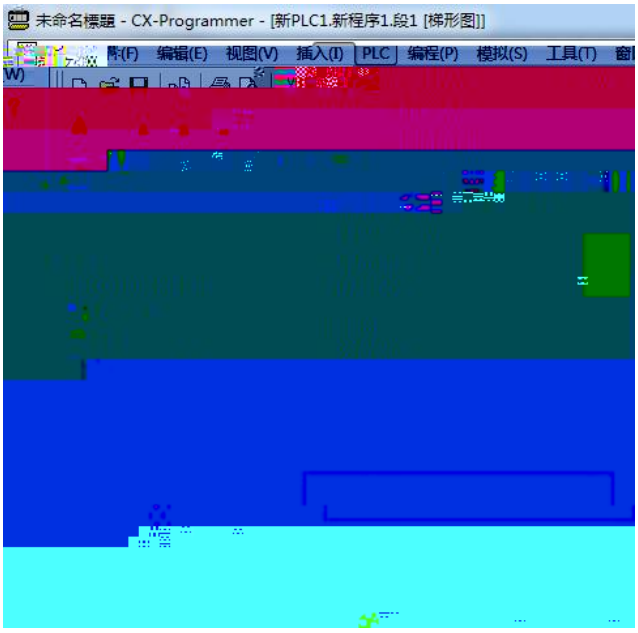

ضِ ₹ Ţ ľ Ethernet Ŀ Ɗρ ľ Ŀ

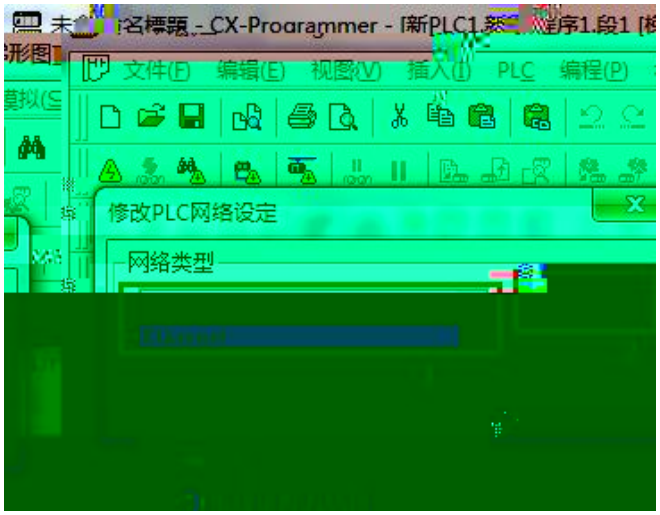

ضي ₣ ١ Ţ˘ ˜ ا' 540 Ĕ ĭ ٢ '

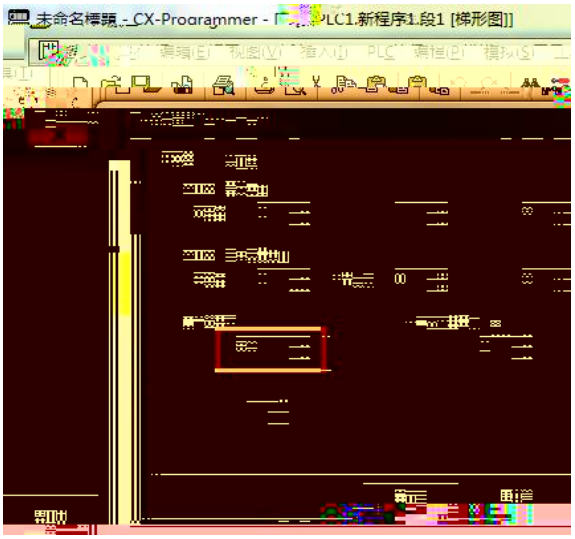

ضي ˉ ١ Ţ˘ ˜ RVNet-CJ IP غ خيضر ٥ ˚ '

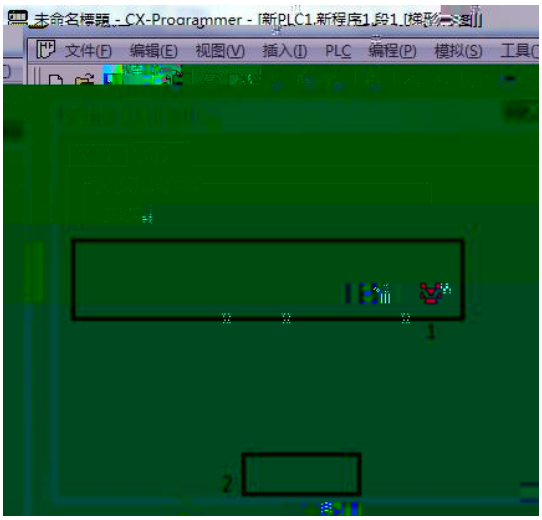

Ɗρ ا' ضي ƀ Ĕ ضي ₣ ٥ Ţ˘ Ɗρ ا' Ĕ

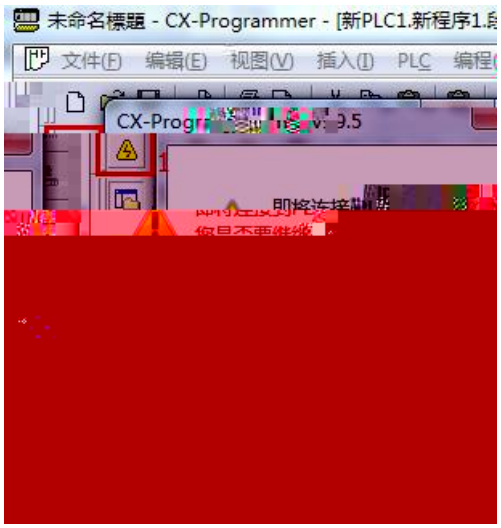

ضِ Ĭ PLC Ŀ ٤ Ţ˘ Ĭ ᴰ Ŀ Ţ Ĭ ɾ PLC Ė ⁘ PLC ’

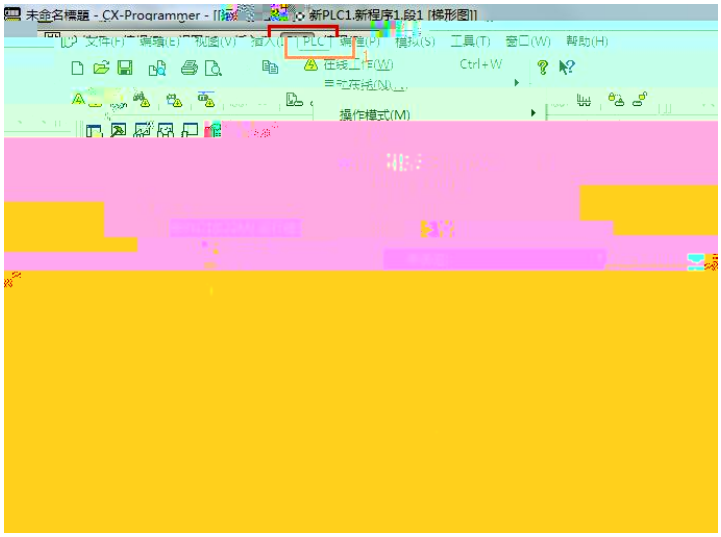

⁘ PLC ṗ ˘ 𝒟ρ Ĭ Ė

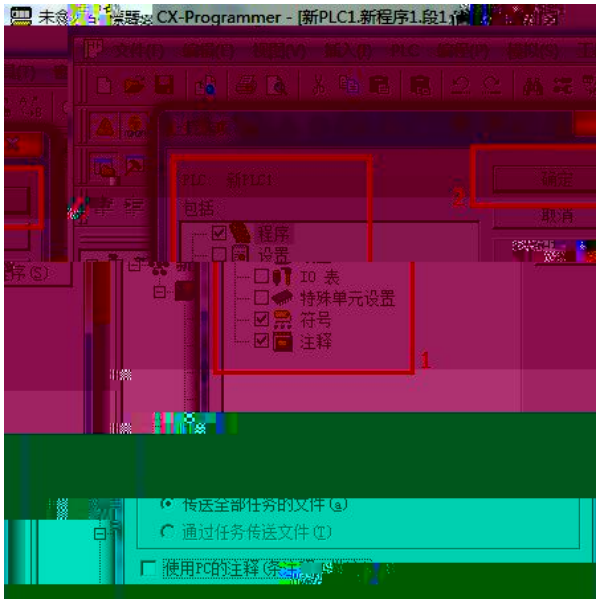

PLC ⁘ w˘ 𝒟ρ Ĭ ĿÂ

ą ΄Y

Â

Ð ľ Ė ľ Ė ض ₣ ľ ۲ Ė Ð ľ Й ѿ Ŀ Â

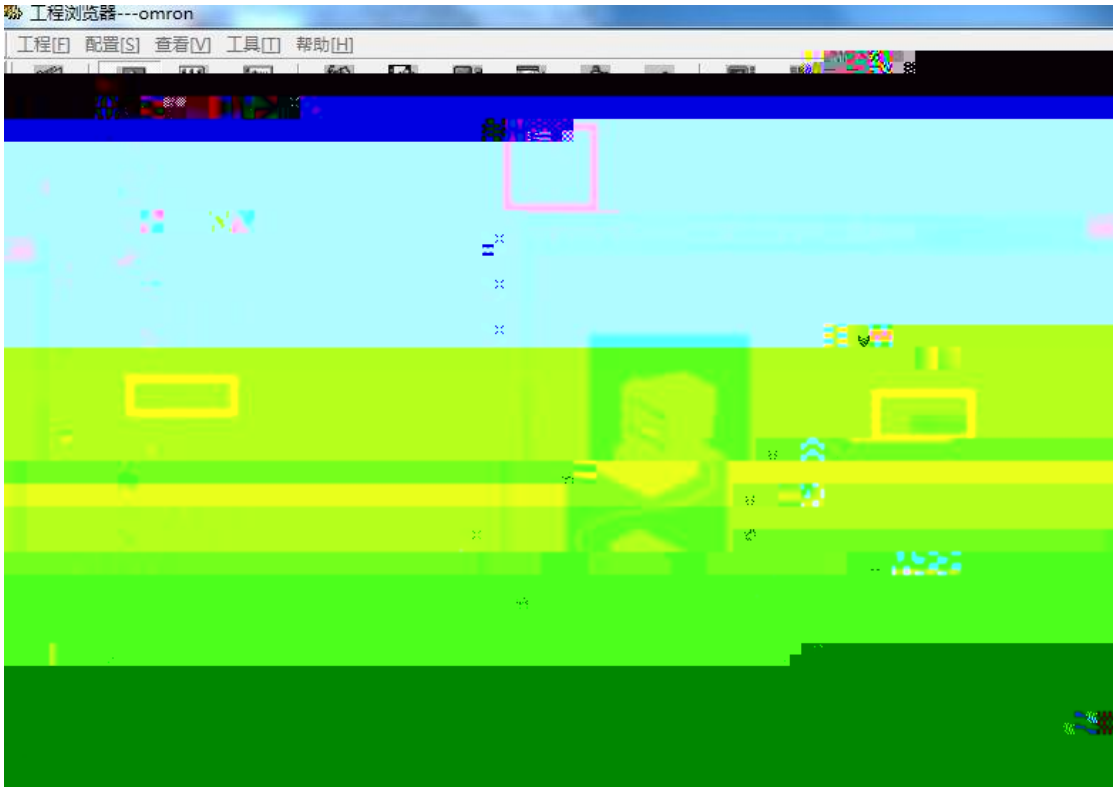

~ O ˘ Ð ľ Й ѿ Ŀ Â

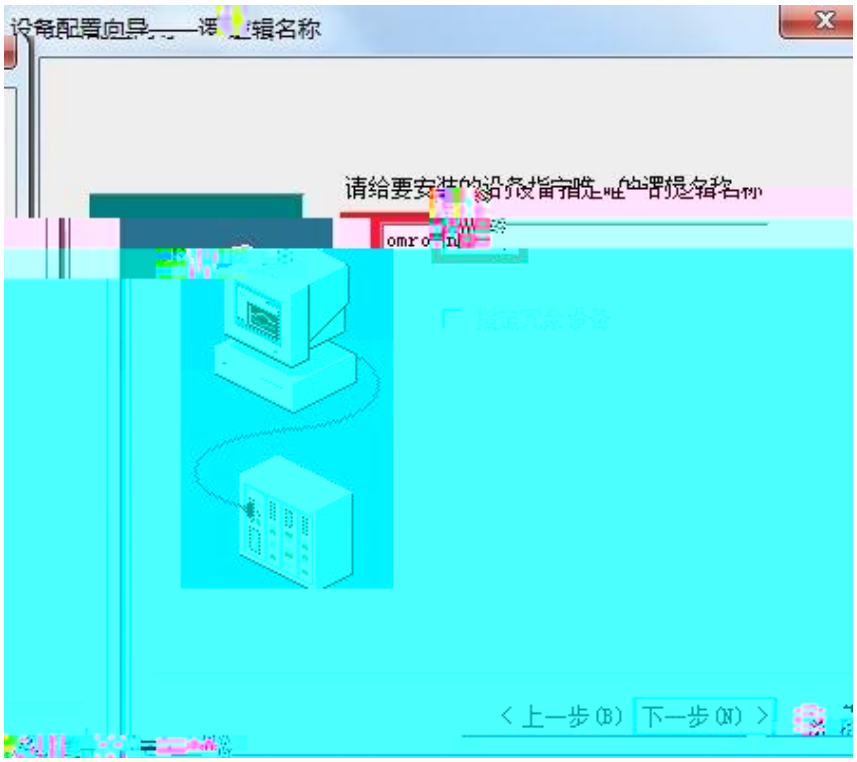

~ ˘ ضي خ ˘ ɒ ˘ ˘ ضي خ ˘

˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Â

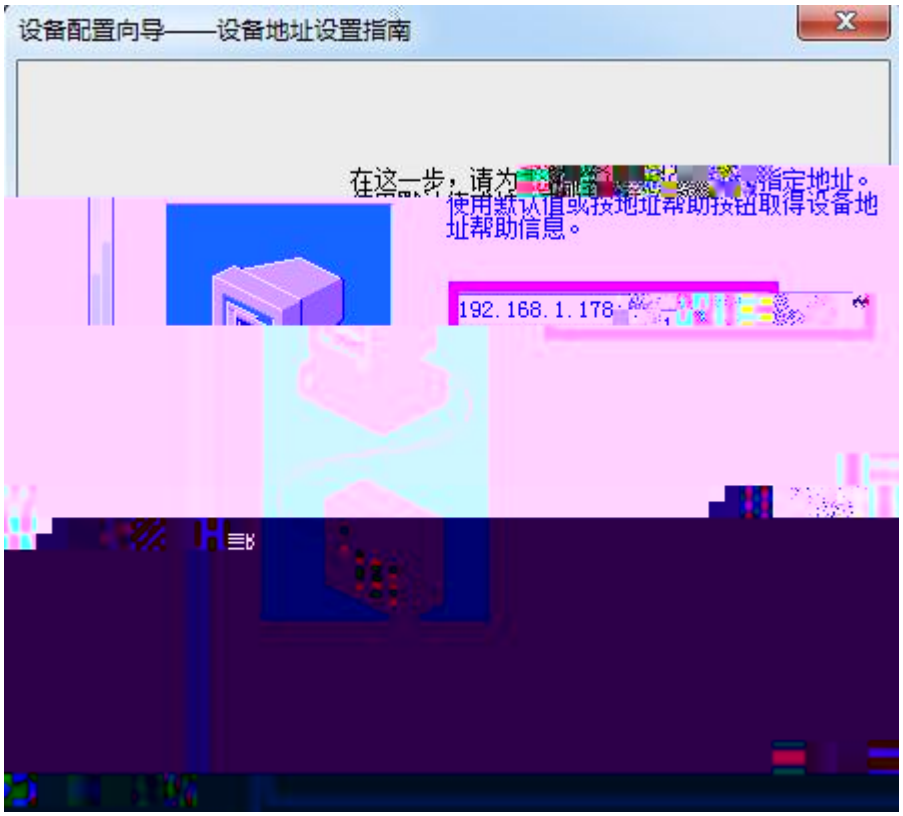

~ Ḥ ă ˘ ˘ U Ɗ ƿ ľ Ŀ Â

设备安装向导 - 摘总结
你所要安装的设备信息：
设备信息
新设备为 欧姆龙 生产的
设备逻辑名：omron
设备地址:192.168.1.180:10:1:9600:0
通讯方式：以太网
< 上一步(B)
完成
取消

ב ٥ ˘ Ţ ٧ ا ا غ ا ا Â

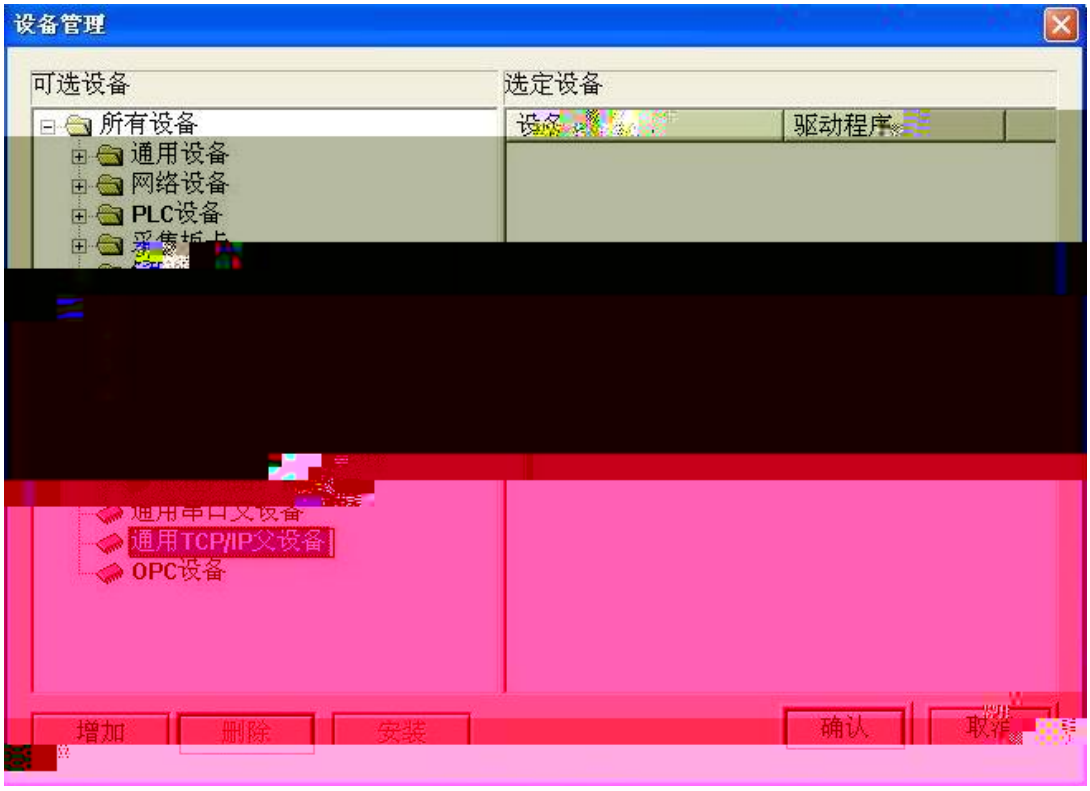
设备管理
可选设备
选定设备
所有设备
通用设备
网络设备
PLC设备
设备
驱动程序
通用TCP/IP父设备
OPC设备
增加
删除
安装
确认
取消

ǐ Ⅾ℘ ľ ð ÔĿ ľ ضخي Ŀ ч ضخي U ₩ ¢ ˘ ضخي ч ضخي U ₩ ¢ ˘ ì ŕ ă ⊀ Â

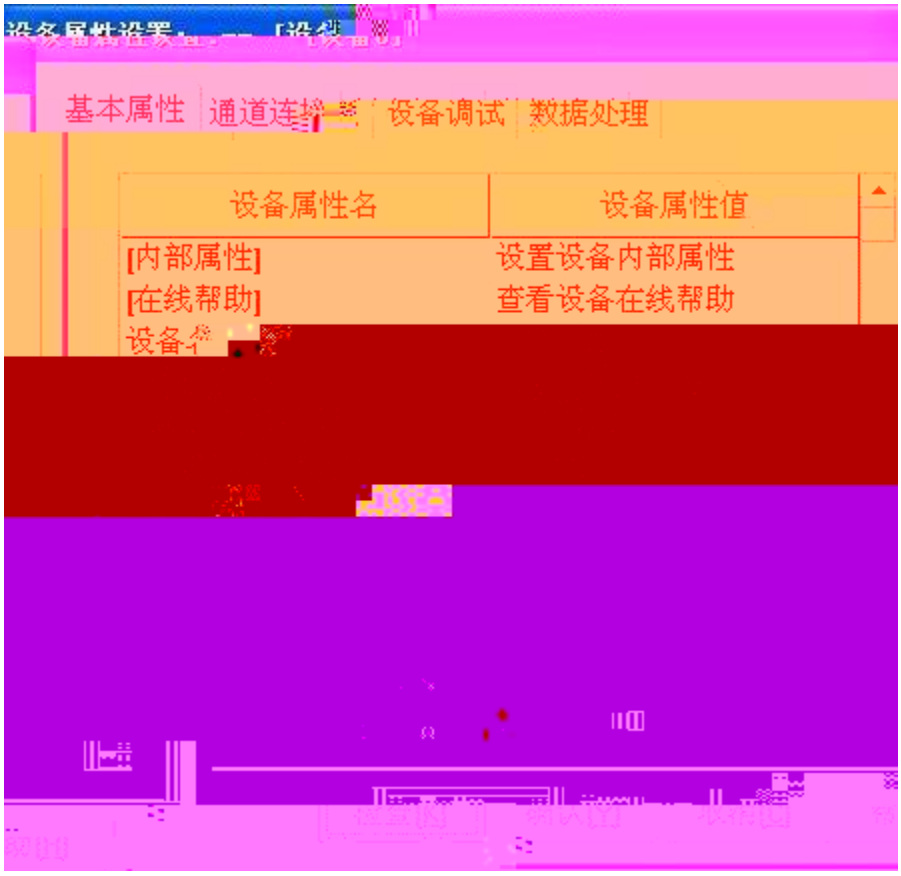

Ƶ

Ƶ ŭ ˘ ǐ Ⅾ℘ ľ Ŀ ض ≠ Ţ ľ Ŀ Â

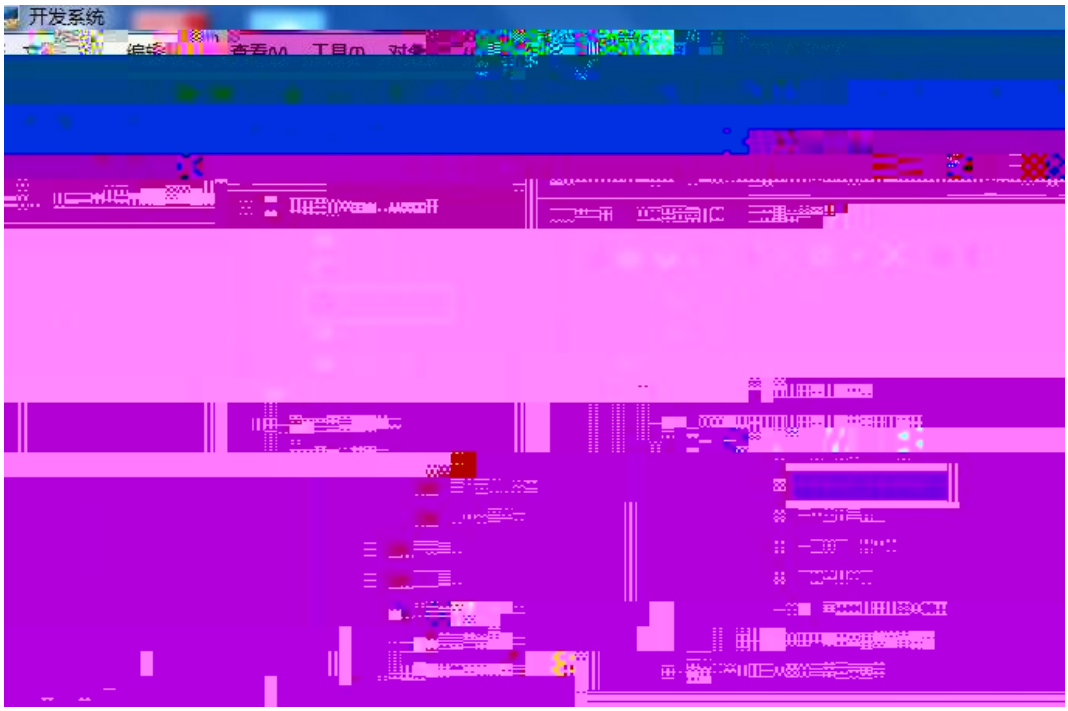

ŵ ɷ ˘ ˜ ľ O Ĕ Ḥ ч ₯ ľ Ѝ ŵ Ŀ Â

ľ ضر خي Ŀ ˜ جش ضر خي˘ ľ ٥ Ŀ ˜ ˘ ₯ Ѝ ŵ Â

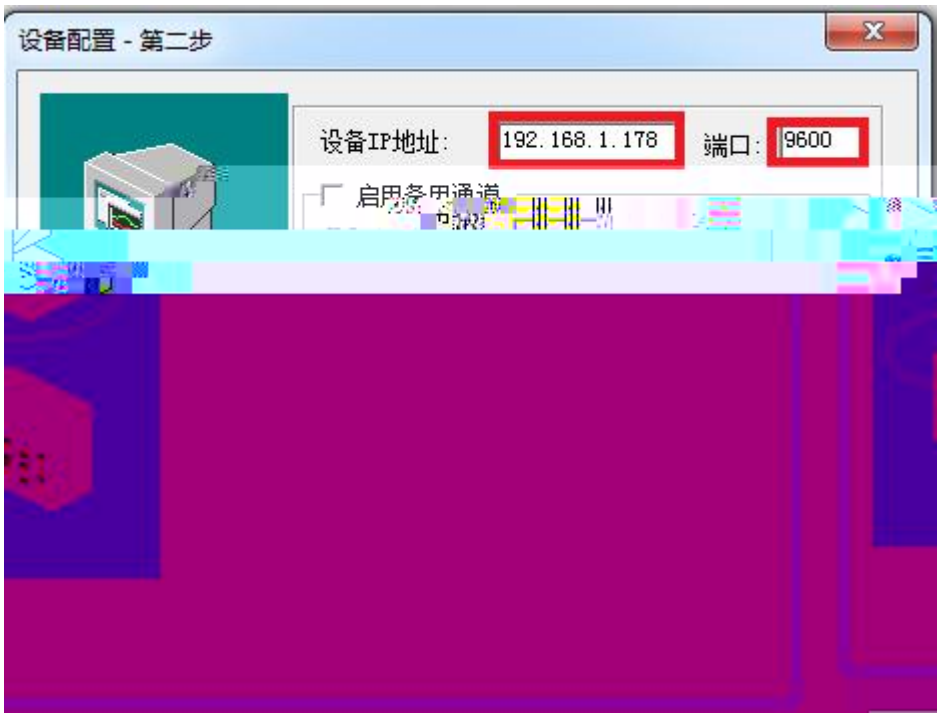

ľ ممق˘ ممق Ŀ ľ Ĕľ Ŀч ضر خي U ŵ ɷ ˘ ם ضر خي ч ˘
˘ ľ Ŀ ч ضر خي U ŵ ɷ ˘ ם ضر خي ч
˘ ₯ Â

设备配置
CS/CJ
网 络: 0
单 元: 0
FINS 目标地址
网 络: 0
目标节点:

~ ﺨﻲ ﺽ ⅅ ρ Й ₩ ˘ ì ă Â

¨ ⅅ ρ Й ₩ ˘ ă ˘ Â

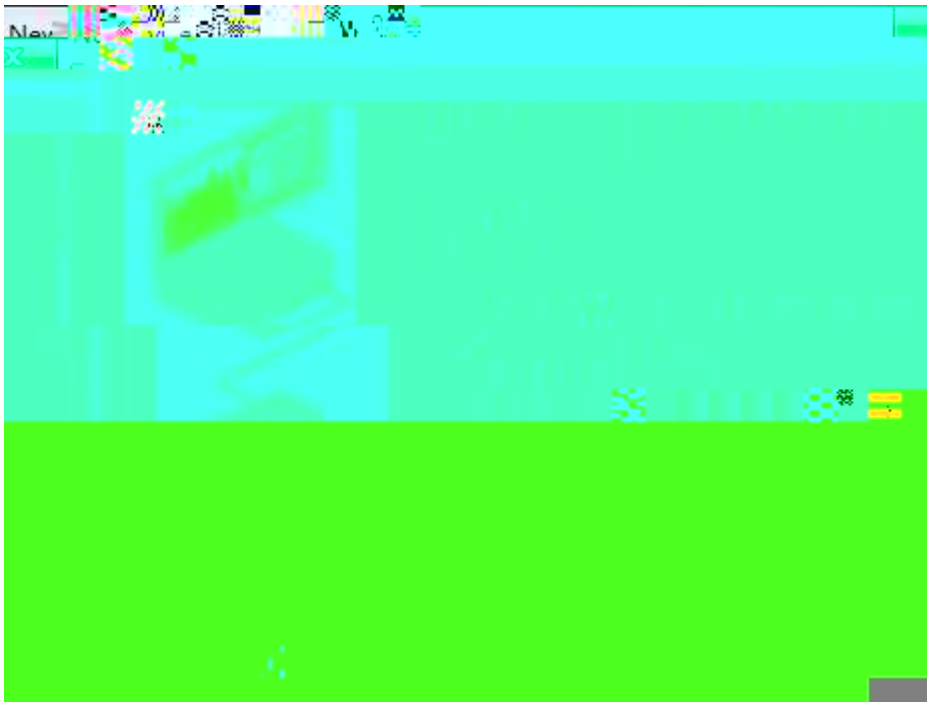

VN Ⱨ غج Modb CP Modbu

ɒ à OPC Ⱨ ڪ à PLC ٢ ǐ ModbusTCP ǔ ٢

CJ ↓ PLC ṗ ٧˘ Modbus ٦ ضي خي ضر RVNet ṗ CP/CJ PLC

Ð ˘ ₩ ₢ ˘ ˚ Ɗρ Ĩ ˘ ۷ ˘ ض ₣ Ţ
˘ Ɗρ Â

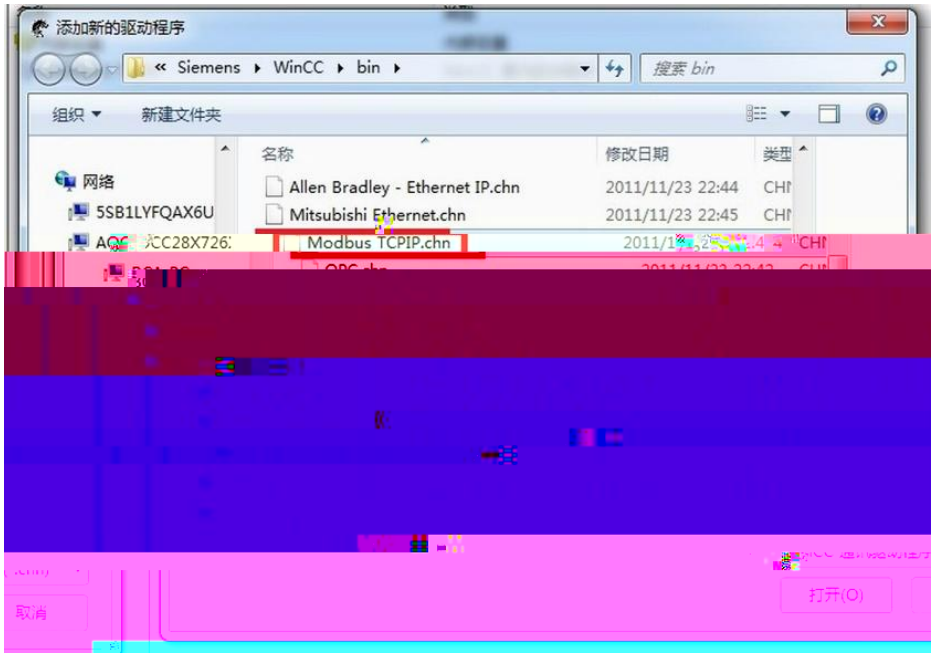

˚ Ɗρ ۱ "Ḥ ˘ ₩ ₢ O ˘ Ɗρ ˘ ₣
˘ ض ا فهم ـا ا ع ض ⊢ ک Ţ ~ ضر خي Ɗρ Â

ˇ Ð ĭ O ˇ ĭ ˇ ıı ŵ ¢ ĭ ˇ ضي Ð ˇ ₣ ˇ
ʮ Ţ Ğ ڪ ˇ Ţ ˜ Â

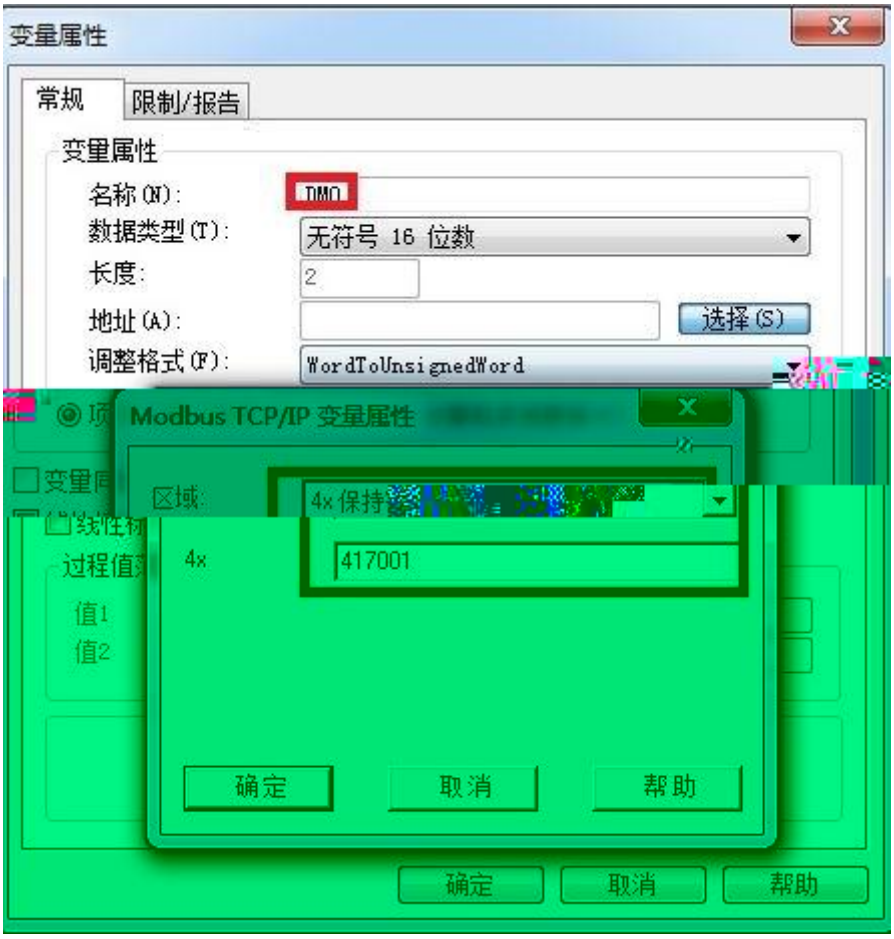

ڇ

	CJ1/CJ2/CS1 ↓ PLC ٢ ڪ
	Pwr˘ Bus
٢ o o ڡ D ٸ TCP/UDP	IEEE 802.3 ˙ı ˘ Link/Active ˘ ˘ Auto-MDIX RJ45 10/100Mbps FINS/TCP à FINS/UDP à ModbusTCP à RVNetTCP 10
PLC o o ڡ D	RS232 DSUB Ж ˙E 9.6K à 19.2K à 38.4K à 57.6K à 115.2Kbps

۷	FINS
۔ ο ο ۿ D ۷	RS232 DSUB Ж 9.6K à 19.2K à 38.4K à 57.6K à 115.2Kbps FINS
Ð Ð OPC Ð	CX-Programmer Ↄ à à̂ ẑ ą à IFIX à INTOUCH KepWare OPC
ė ă	IE ۷˜ 192.168.1.178
ᴸ ۸ ۿ	ο Ŭ 24VDC 24VDC/100mA
ƀ	0~60Ṇ
ƀ	90% ο
	۸ ۸
ˋl	2014/30/EU
RoSH ᵒᵒ	
۔	4.5mm/30Hz/10Min
ESD	6KV
₹ ∧ .	60 . 168 ˘ 50000’
	30 Ь PLC Ь ˘ 1 ۔ 3 ∨’ 0
	CE
ˆ L*W*H˜	65*30*17mm
	60g

ا

O ' ٧ ‘E

ضرخي' ٢ ٧ ٧ ~

'

ڤ'

D '

O ' Ω ʒ L ‘E

ضرخي' ٢ ججج ٧ ~

'

ڤ'

D '

' ˘ _____

خي' _____

Ḥ ‘E ٨ ~ '